



AP180 – PP

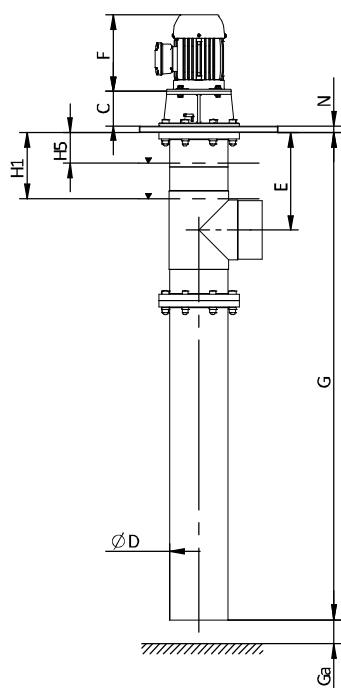

Motore – *Motor*

kW	Poles	IEC Frame	rpm	F*	kg*
0,55	4	80	1450	240	15
0,75	4	80	1450	240	15
0,37	6	80	950	240	10,5
0,55	6	80	950	240	14
0,18	8	80	700	240	11,5
0,25	8	80	700	240	13,5

IEC 72 – 1

Agitatore – *Mixer*

Poles	C	ØD	E _{min}	G _{min}	G _{max}	Ga	H1	H5	N
4	107	180	360	1080	2000	180	E-180	90	20
6	107	180	360	1080	2000	180	E-180	90	20
8	107	180	360	1080	2000	180	E-180	90	20

Poles	O	P	Q	R	ØZ	kg*
4	430	370	400	340	10.5	20
6	430	370	400	340	10.5	20
8	430	370	400	340	10.5	20

G_{min}: lunghezza minima

G_{max}: lunghezza massima

Ga: distanza minima da fondo vasca


H1: sommergezza minima

H5: livello massimo

*Specifica del motore

*Suscettibile di variazione – *subject to variation*

AP180 – PP

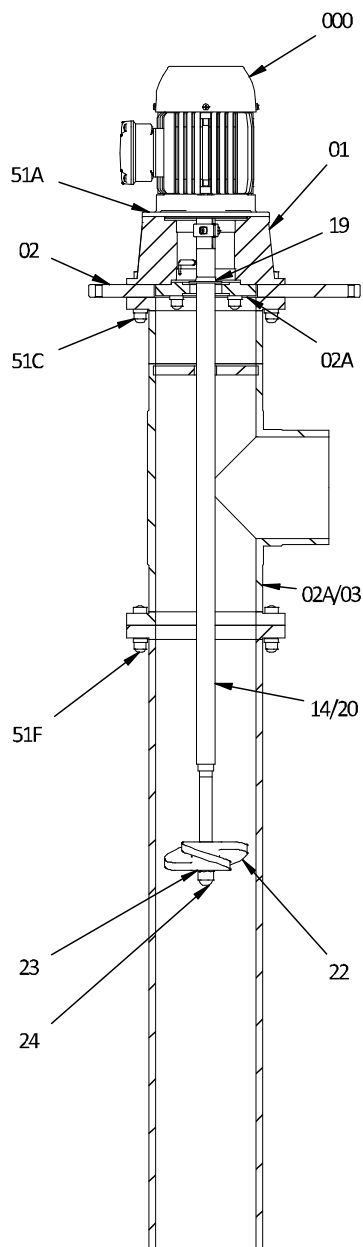

Codice <i>Part-No.</i>	Denominazione <i>Designation</i>	Materiali <i>Materials</i>	Qt.
000	Motore <i>Motor</i>	-	1
01	Castelletto motore <i>Motor stool</i>	PP	1
02	Flangia di appoggio <i>Support plate</i>	PVC	1
02A	Flangia castelletto motore <i>Motor stool flange</i>	PP	1
02A/03	Guaina <i>Support column</i>	PP	1
14/20	Albero completo <i>Complete shaft</i>	SS/PP	1
19	Deflettore <i>Baffle</i>	EPDM	2
22	Girante <i>Impeller</i>	PP	1
23	Rondella girante <i>Impeller washer</i>	PTFE	1**
24	Dado girante <i>Impeller nut</i>	BR/PP	1
51A/51F	Serie Bulloneria/Rondelle (**) <i>Nuts/Bolts/Washers Set (**)</i>	SS/BR/PP PTFE	1**
1000	Protezione <i>Guard</i>	PP	1

** Tutte le rondelle in PTFE della bulloneria (51) e della girante (23) devono essere sostituite dopo ogni smontaggio.

** All PTFE washers of bolts and nuts (51) and impeller (23) must be replaced after every disassembly.